


Ieteicamais literatūras saraksts un eksaminācijas jautājumi par traktortehnikas ekspluatācijas drošību (Ekspluatācijas eksāmenam)


E ST

Aizsargjoslas gar elektrotīkliem


0,4 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJA



Mežs




Lauks ar apaugumu, krūmi



Apdzīvota vieta, apbūvēta teritorija

Aizsargjosla 13 m

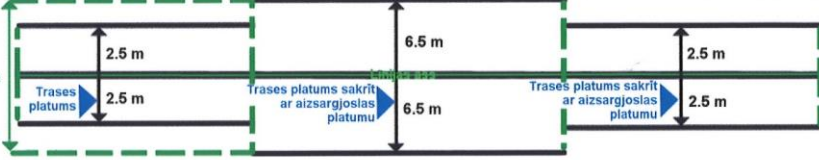


Svarīgi!


Ir aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku tuvāk par 1 m no kabeļu līnijas, mežos tuvāk par 1,5 m no kabeļu līnijas.

Ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, renovācijai, rekonstrukcijai nepieciešamos darbus. Par darbiem rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.


6-20kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJA



Mežs




Lauks ar apaugumu, krūmi



Apdzīvota vieta, apbūvēta teritorija

Aizsargjosla 60 m

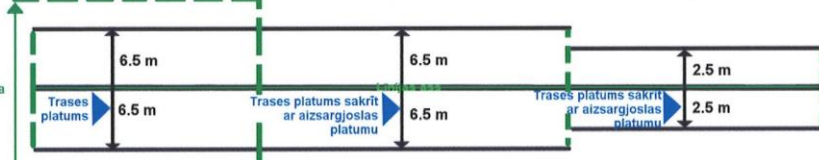


Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā jāierodas attiecīgajā zemes īpašumā, lai vienotos par potenciāli apdraudošo koku ciršanu ārpus elektrolīnijas trases informē zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī informē pašvaldību, kuras darbības teritorijā atrodas īpašums.


Elektrotīklu gaisvadu līniju aizsargjoslās, ārpus elektrolīniju trasēm apzāgē augošu koku zarus vai vainagus, lai nepieļautu šo koku vai zaru uzkrīšanu uz objekta, un saskaņā ar attiecīgā objekta aizsargjoslas noteikšanas metodiku izcērt tikai tos kokus, kuri var apdraudēt objektu.

Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam informācijas vēstulē norādītajā laikā jāierodas attiecīgajā zemes īpašumā, lai vienotos par potenciāli apdraudošo koku sagarumošanas vai izvietošanas (nokraušanas) kārtību. Ja 30 dienu laikā kopš informācijas izsūtīšanas dienas, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nesniedz atbildi par koku ciršanu vai apstrādi un izvietošanu, kokus atļauts nocirst bez saskaņošanas ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

0,4-20kV KABEĻU ELEKTROLĪNIJA




Mežs



Apdzīvota, neapdzīvota vieta, apbūvēta teritorija

Aizsargjosla 3 m



Ja zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs 15 dienu laikā pēc informēšanas par trases tīrīšanas darbu veikšanu nav paudis savu gribu rīkoties ar nocirstiem krūmiem, elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ar trasē nocirstiem krūmiem rīkojas pēc saviem ieskatiem (atstājot tos trasē vai sasmalcinot), uzturot trasī tādā stāvoklī, kas nodrošina elektrolīnijas drošu ekspluatāciju.

Ja koku ciršana nepieciešama ārkārtējās situācijās vai situācijās, kad koki uzkrītuši uz objekta vai noliekušies tādā mērā, ka tie vai to zari traucē objekta darbību, koku ciršanu var sākt pēc mutvārdu paziņojuma sniegšanas Valsts meža dienestam vai Dabas aizsardzības pārvaldei, ja darbība veicama īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības un neitrālo zonu. Objekta īpašnieks vai valdītājs nedēļas laikā pēc koku nociršanas informē par to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Ja elektroapgādes infrastruktūras tuvumā tiek pamanīts negadījums vai bīstama situācija, lūdzam zvanīt uz AS „Sadales tīkls” diennakts bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālruni **80200404** vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - **112!**

AS „Sadales tīkls” elektrolīniju trašu tīrīšanas darbus veic saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Meža likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”



AIZSARGJOSLĀS GAR ELEKTROTĪKLIEM AIZLIEGTS:

- aizkraut pievedceļus un pieejas elektrisko tīklu objektiem;
- izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;
- aizsargjoslās gar gaisvadu līnijām ierīkot sporta laukumus, rotaļu laukumus, stadionus, tirgus, sabiedriskā transporta pieturas, mašīnu un mehānismu stāvvietas, kā arī veikt jebkādus pasākumus, kas saistīti ar cilvēku pulcēšanos;
- aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabelīnijām veikt darbus ar triecienmehānismiem, nomest smagumus, izmest un izliet kodīgas un koroziju izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
- celt, kapitāli remontēt, rekonstruēt vai nojaukt jebkuras ēkas un būves bez attiecīgo komunikāciju īpašnieka atļaujas;
- veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un mehānizēti laistīt lauksaimniecības kultūras;
- aizsargjoslās gar zemūdens elektropārvades kabelīnijām iekārtot kuģu, liellaivu un peldošu celtnu piestātnes, noenkuroties, braukt ar izmestu enkuru un tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem, kā arī ierīkot dzirdinātavas;
- skaldīt ledu;
- braukt ar mašīnām un mehānismiem, kā arī strādāt ar lauksaimniecības tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, pārsniedz 4,5 metrus;
- veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī veikt gruntis planēšanu ar tehniku;
- veikt darbus, kas saistīti ar zemju applūdināšanu uz laiku;
- ar jebkādam darbībām traucēt energoapgādes uzņēmuma darbiniekus, kuri aizsargjoslā veic ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbus šajā likumā noteiktajā kārtībā;
- audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā, ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku.

Norādītie ierobežojumi neattiecas uz aizsargjoslām gar gaisvadu līnijām līdz 20 kV, kuras šķērso meža teritoriju. Aprobežojumi šajās aizsargjoslās noteikti tikai elektrolīniju trasē!

(Aizsargjoslu likums, spēkā no 11.03.1997., ar 23.10.2014. grozījumiem)



Nedrīkst elektrolīniju tuvumā strādāt ar tehniku, kuras augstums mērot no zemes virsmas pārsniedz 4,5 metrus!



Ja noticis negadījums, jāattālinās ar vairākiem palācieniem vai tipinot vismaz 8 m no transportlīdzekļa, kas nokļuvis zem sprieguma! Svarīgi – pēdas nedrīkst atrast vienu no otras! Netuvoties, nepieskarieties un nedzēst tehniku! Tas apdraud dzīvību!



AS „Sadales tīkls”
Šmerļa iela 1, Rīga, LV 1160
e-pasts info@sadalestikls.lv
Klientu serviss (bez maksas): 80 200 403
Bojājumu pieteikšana (bez maksas): 80 200 404
www.sadalestikls.lv



twitter.com/sadalestikls



facebook.com/sadalestikls



draugiem.lv/elektrosriba

